



电气原理图集 00M 系列目录

1. MDY - 01 基本型，带现场控制
2. MDY - 01V 基本型，带现场控制，阀位开度 4 ~ 20mA 电流信号输出



备 注	带现场操作												
						00M系列 阀门电动装置 电气原理图				MDY - 01			
										图 样 标 记		重 量	比 例
标 记	处 数	区 段	文 件 号	签 字	日 期								
设 计	韩秀芹		工 艺							共 张		第 张	
制 图			标 准							天津百利二通机械有限公司			
校 对	赵 龙		审 定										
审 核	郑乃志		日 期										

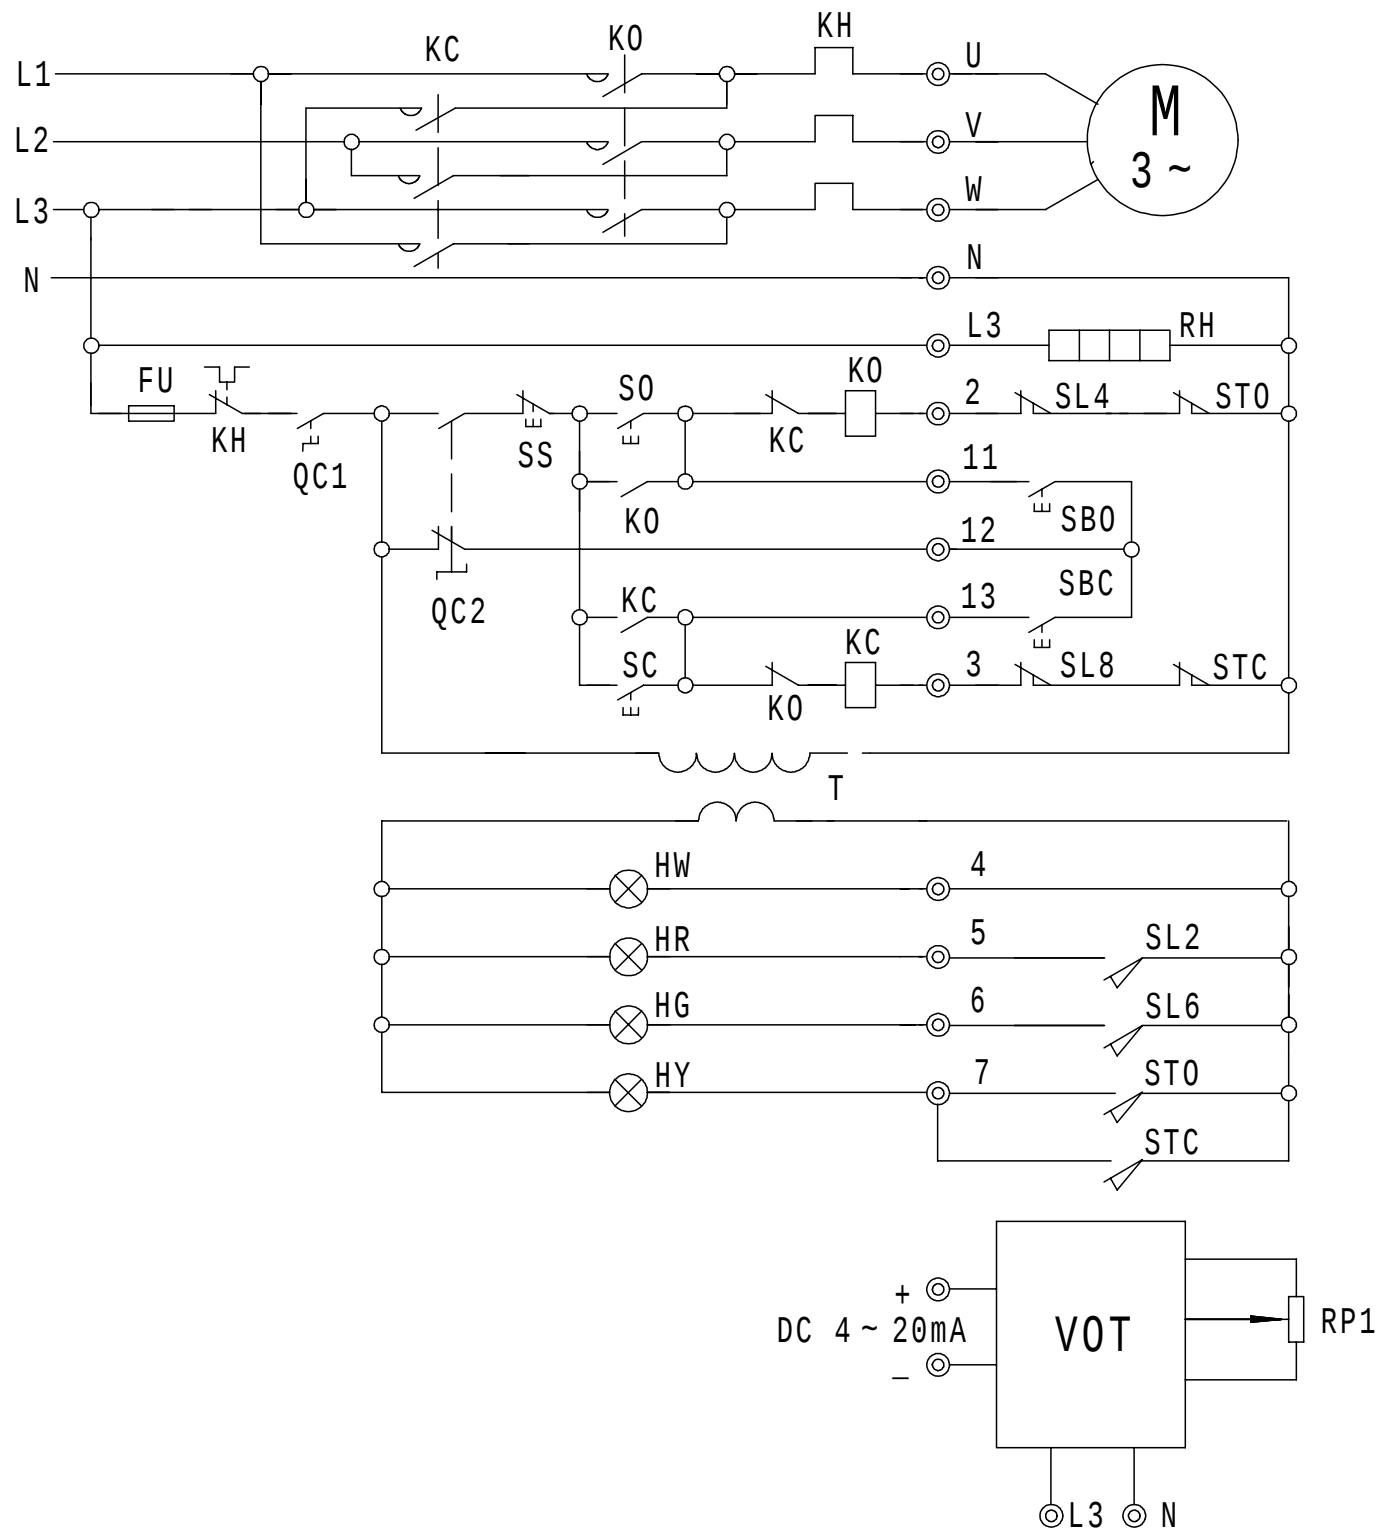

控制器接线 ← | → 电装内部接线

说明

- 1. 本图表示阀门处于中间位置。
- 2. 转换开关QC2为现场控制状态。

表一

(1)普通型端子接线对照表

端子号	U	V	W	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
原理图线号	U	V	W	N	L3	2	3	4	5	6	7	11	12	13	+	-	

(2)防爆型端子接线对照表

端子号	U	V	W	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	21
原理图线号	U	V	W	N	L3	2	3	4	5	6	7	11	12	13	+	-		

表二

10	M	三相异步电机	20		
9	T	变压器	19		
8	HW HR HG	指示灯	18		
7	HY	过转矩指示灯	17		
6	SB0 SBC	现场按钮开关	16	QC1	电源开关
5	SS SO SC	远控按钮开关	15	RH	加热电阻
4	QC2	现场/远控转换开关	14	ST0 STC	转矩开关
3	FU	熔断器	13	SL2 ~ SL8	限位开关
2	KH	热继电器	12	VOT	位置发送器
1	K0 KC	交流接触器	11	RP1	精密电位器
序号	代号	名称	序号	代号	名称

备注

带现场操作,带VOT

						00M系列 阀门电动装置 电气原理图	MDY-01/V			
							图 样 标 记	重 量		比 例
标记	处数	区段	文件号	签 字	日 期					
设 计	韩秀芹		工 艺				件 数	天津百利二通机械有限公司		
制 图			标 准							
校 对	赵 龙		审 定							
审 核	郑乃志		日 期							